



8 Doporučené předjištění

Nabíjecí stanice musí mít podle provedení náležitě předjištění. K tomuto mohou být použity jak jističe a proudové chrániče, tak i jistič s chráničem, který převezme obě úlohy ochranných funkcí v jednom přístroji.

Třífázové nabíjecí stanice mohou a smí být připojeny a provozovány také jednofázově, pokud nabíjecí proud nepřekračuje 16 A (předpis TAEV). Provedte příslušnou konfiguraci (viz kapitola 6).

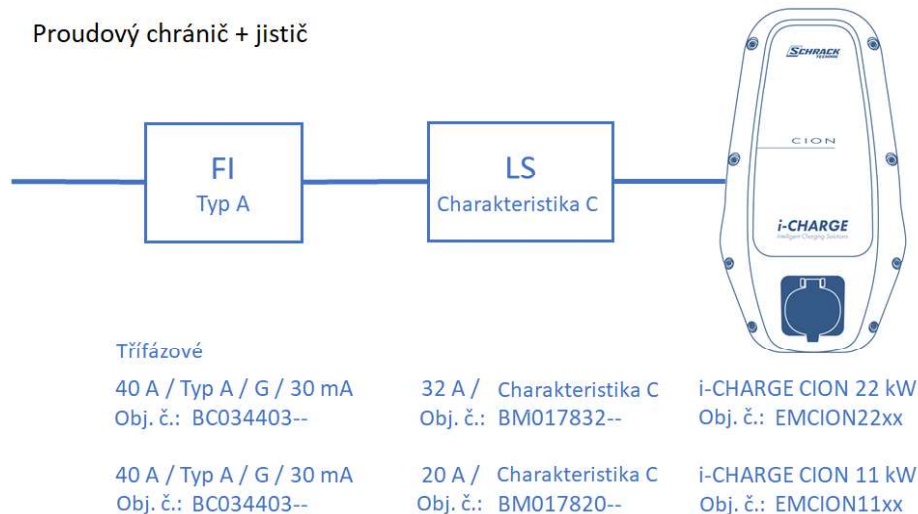

Obrázek 31 Předjištění schéma FI + LS

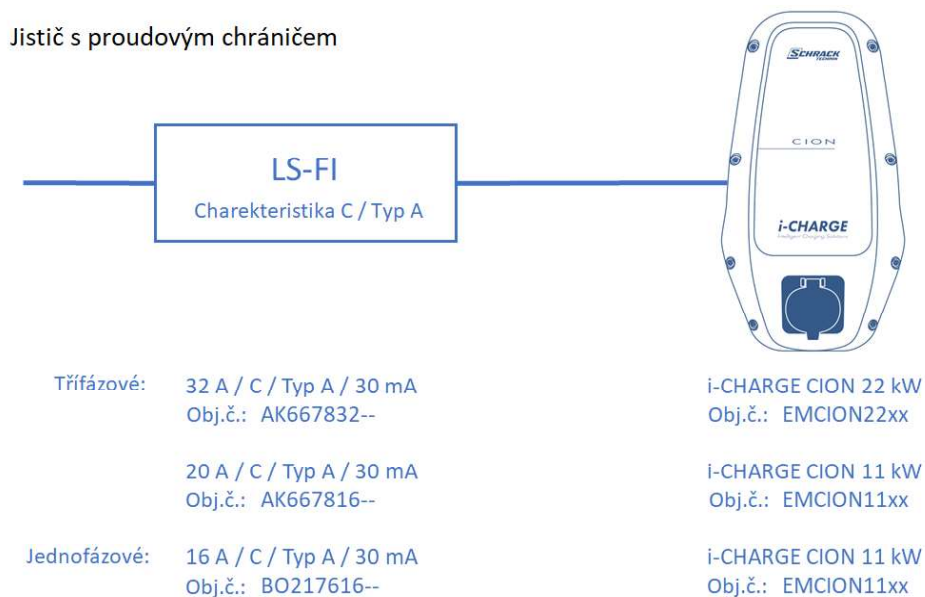

Obrázek 31 Předjištění schéma LS-FI